



IMITSUBISHI
ELECTRIC

Changes for the Better

三菱電機スリムエアコン
ビル用マルチエアコン

2020-10

新提案!



気になる室内の空気、 もっとキレイにしませんか？

「アレル除菌フィルター」が菌^{※1}やウイルス^{※2}、
アレル物質(花粉)^{※3}を捕集し、抑制します！

さらに
脱臭効果も！

*18時間後のフィルターに付着した菌、24時間後のフィルターに付着したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

アレル除菌フィルターとは？

人工酵素が含まれた
フィルターで菌やウイルス、アレル物質を捕集し、活動を抑えることができます。また洗浄してご使用いただくことが可能です。




2020年12月
発売予定

挟み込むだけの簡単取付け


三菱電機のアレル除菌
フィルターは、吸込みグリルとプレフィルターの間に挟み込むだけ！
簡単な取付けでお手軽にウイルス対策が可能です。




フィルターで菌・ウイルス・アレル物質を抑制する仕組み

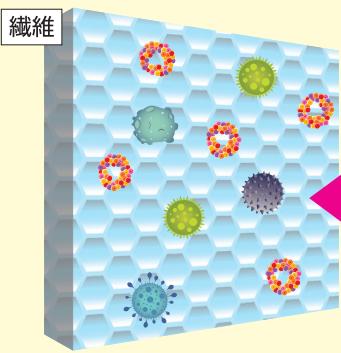

①フィルターの纖維が菌やウイルス、
アレル物質を捕集します。

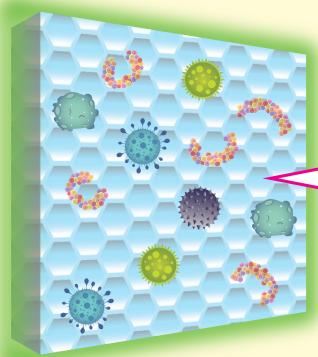

②フィルター内的人工酵素が菌やウイルス、
アレル物質に作用し、抑制します。

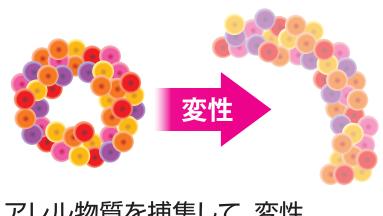

アレル物質を捕集して、変性
することで、活動を抑制します。
(変性=タンパク質の構造を変える)

*1:試験機関:財団法人日本紡績検査協会。試験方法:JIS L 1902.定量試験(菌液吸収法)による。試験番号:006109-1,2。

対象:フィルターに付着した2種類の菌。試験結果:無加工布と比較し18時間後に99%以上低減。

*2:試験機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター。試験方法:JIS L 1922.繊維製品の抗ウイルス性試験方法。

試験番号:19KB060923-1。対象:フィルターに付着した1種類のウイルス。試験結果:無加工布と比較し24時間後に99%以上低減。

*3:試験機関:財団法人日本食品分析センター。試験方法:ELISA法。試験番号:第10014572002-01号。

対象:フィルターに付着した1種類の花粉。試験結果:99%以上低減。

三菱電機のエアコンなら過年度製品への
取付けも可能です。詳しくは裏面をチェック！


SMART QUALITY

三菱電機スリムエアコン ビル用マルチエアコン

アレル除菌フィルターの取付け方法(4方向天井カセット形の場合)



①吸込みグリルを開けて取り外します。

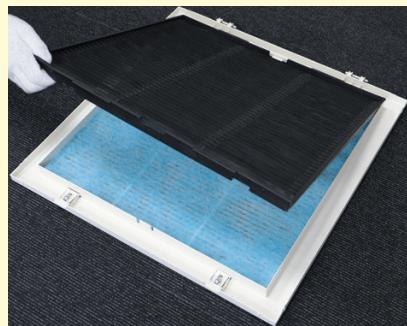

②プレフィルターを取り外し、吸込みグリルとの間に、アレル除菌フィルターをセットします。



③吸込みグリルを化粧パネルに取り付ければ完了です。

※椅子などを使用する場合は、転倒しないよう十分ご注意ください。
※既設エアコンの場合は、プレフィルターを清掃してから行ってください。

適用室内ユニット				アレル除菌フィルター	
種類	スリム機種	マルチ機種		形名	価格
4方向天井カセット形 (ファインパワーカセット)	PL-Z/E/HRP・EA形 PL-(Z/E)RP・BA形	2005年 12月発売 以降の機種	PLFY-(E)P・EM形 PLFY-P・BM形	2006年 5月発売 以降の機種	PAC-SK44KF 9,000円 (税別)
4方向天井カセット形 (コンパクトタイプ)	PL-RP・GA形	2019年 5月発売 以降の機種	PLFY-P・GM形	2020年 7月発売 以降の機種	PAC-SK45KF 9,000円 (税別)
1方向天井カセット形	PM-(H)RP・FA形	2010年 2月発売 以降の機種	PMFY-P・FM形	2011年 10月発売 以降の機種	PAC-SK47KF 9,000円 (税別)
天吊形	PC-RP40~56KA形	2008年 2月発売 以降の機種	PCFY-P45~56KM形	2008年 5月発売 以降の機種	PAC-SK48KF 7,000円 (税別)
	PC-RP63~80KA形		PCFY-P71~90KM形		PAC-SK49KF 9,000円 (税別)
	PC-RP112 ~160KA形		PCFY-P112 ~160KM形		PAC-SK50KF 12,000円 (税別)

※本製品の洗浄目安は6ヶ月、交換目安は1年です。(10時間/日、2500時間/年と仮定した場合。)使用条件により異なります。※適用室内ユニットは順次追加予定です。

⚠ ご使用上の注意

- 本製品をご使用の際は、「据付説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 本製品をご使用する場合、風量アップのオプション設定が必要です。
- 本製品をご使用する場合、2方向吹出しの設定はできません。
- 本製品はパワー脱臭フィルター、高性能フィルター、クリーンフィルター及びフィルター自動清掃ユニットとの併用はできません。

三菱電機株式会社

静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3-18-1